
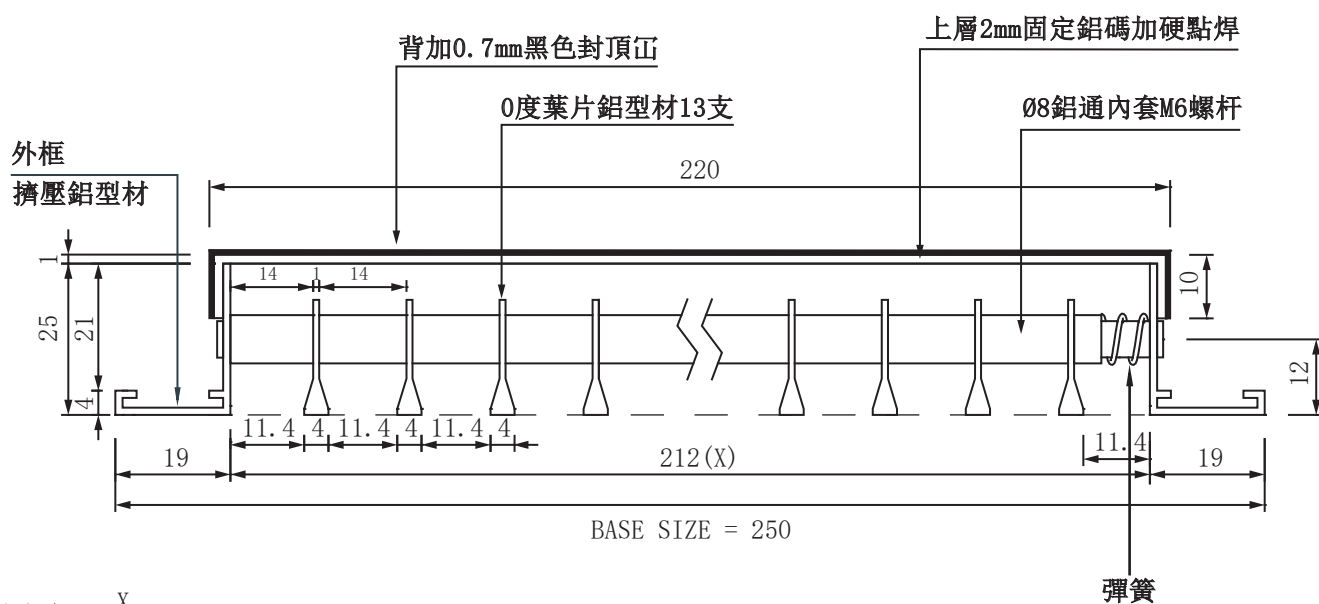


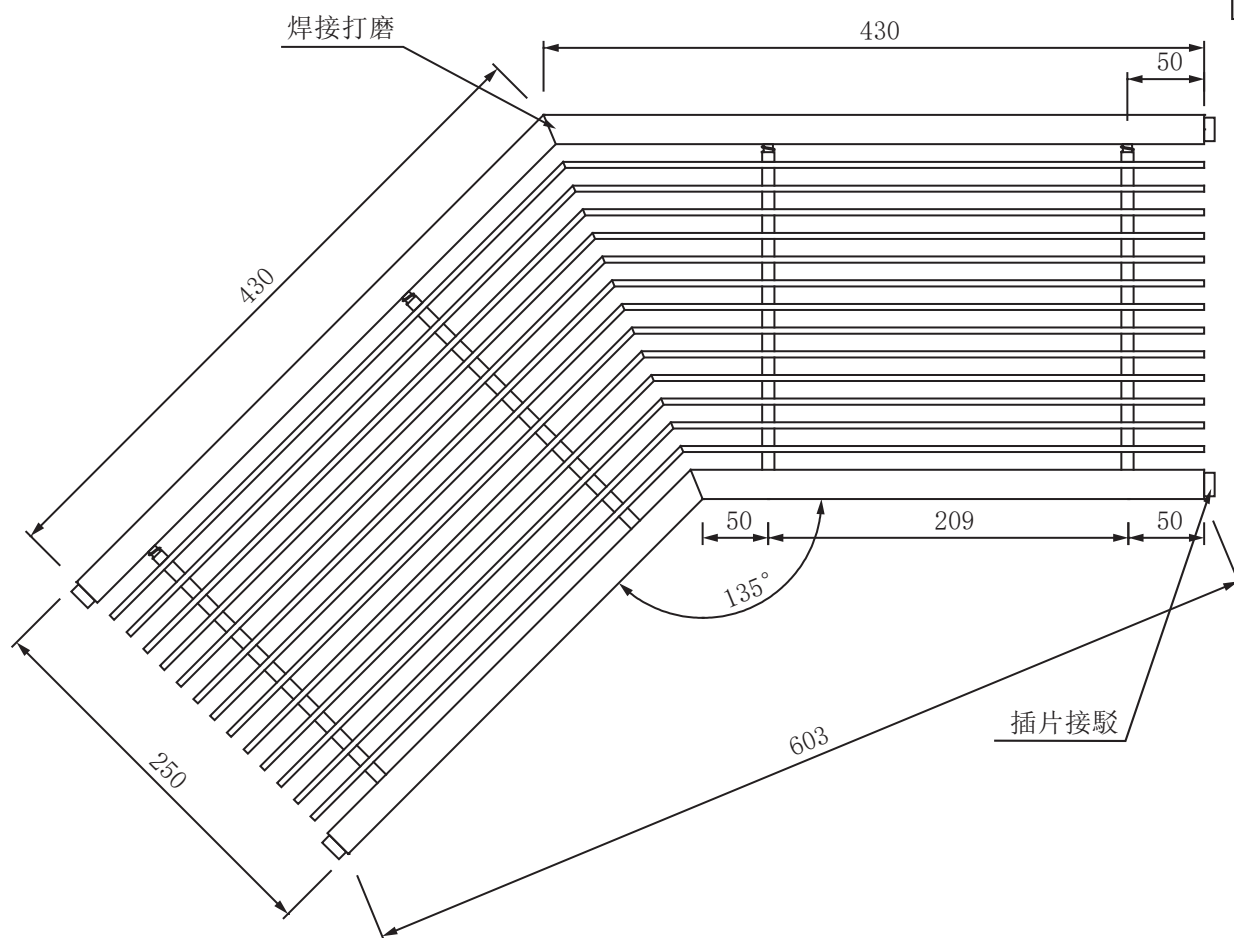

葉片數量公式 = $\frac{X}{15} - 1$

MODEL NO : ALD-R

ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開吼：風咀面減20MM

CYC NIX® | **Air Louvers**
Grilles & Diffusers

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備(深圳)有限公司

類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC

☐ 透明包裝 出圖：張仲榮

☐ 組裝出貨		校對:			
材料:	☒ 鋁	☐ 纖維	☐ 鋼	☐ 鐵	

配件: ☒ 黑山 ☐ 吼板 ☐ 威也

要求:基本包裝要求

☐ 加配鋁質隔塵網
☐ 加配不銹鋼隔塵網
☐ 加配風量調節閥 (OBD)

客戶編號:

訂單編號:

工程項目：

產品名稱:	鋁質線條咀(0度葉)
-------	------------

產品規格:	6分邊 彈弓膽
-------	---------

表面:	☐ 焗漆	☐ 噴粉	☐ 氟碳	☐ 絨面
-----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

色號:		☐ 木紋
-----	--	-----------------------------

— — — 標示面見光	貨期:
-------------	-----



ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開孔：風咀面減20MM

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備(深圳)有限公司

☐ 組裝出貨	校對:	
-------------------------------	-----	--

要求:基本包裝要求

- ☐ 加配鋁質隔塵網
- ☐ 加配不銹鋼隔塵網
- ☐ 加配風量調節閥(OBD)

色號:		☐ 木紋
-----	--	-----------------------------

光面示標——	貨期:
--------	-----



ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"


配件：☒黑山 ☐吼板 ☐威也

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備(深圳)有限公司

☐ 組裝出貨	校對:	
-------------------------------	-----	--

☐ 加配鋁質隔塵網
☐ 加配不銹鋼隔塵網
☐ 加配風量調節閥 (OBD)

— — — 標示面見光	貨期:
-------------	-----

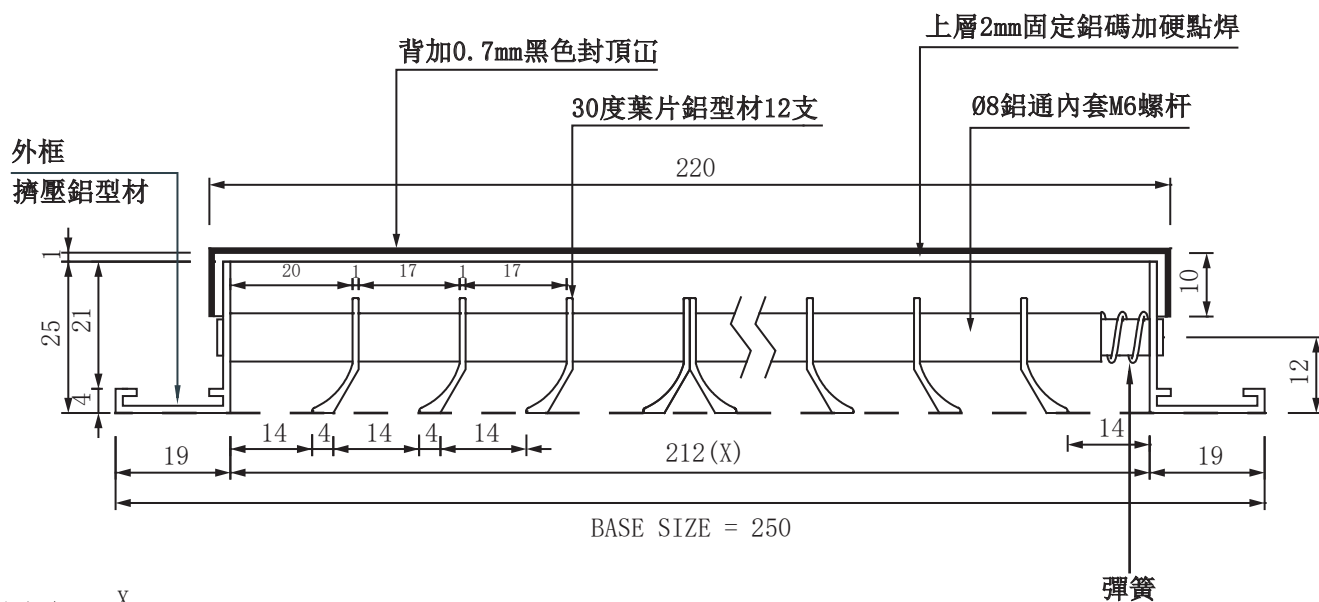

MODEL NO : ALB2-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"


配件：☒黑山 ☐吼板 ☐威也

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備（深圳）有限公司


☐ 組裝出貨	校對:	
-------------------------------	-----	--

☐ 加配鋁質隔塵網
☐ 加配不銹鋼隔塵網
☐ 加配風量調節閥 (OBD)

---標示面見光	貨期:
----------	-----

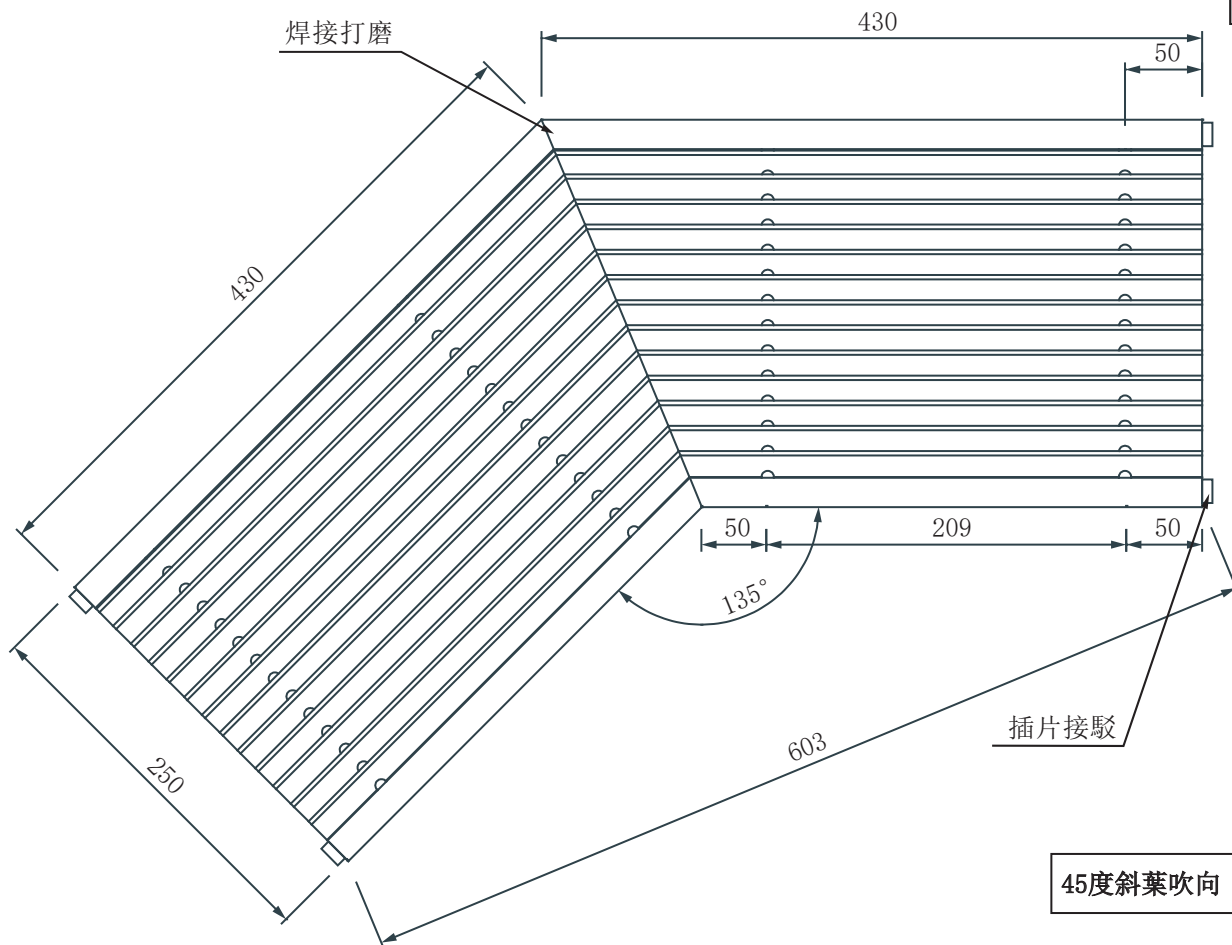

45度斜葉吹向 ☒ 向外 ☐ 向內

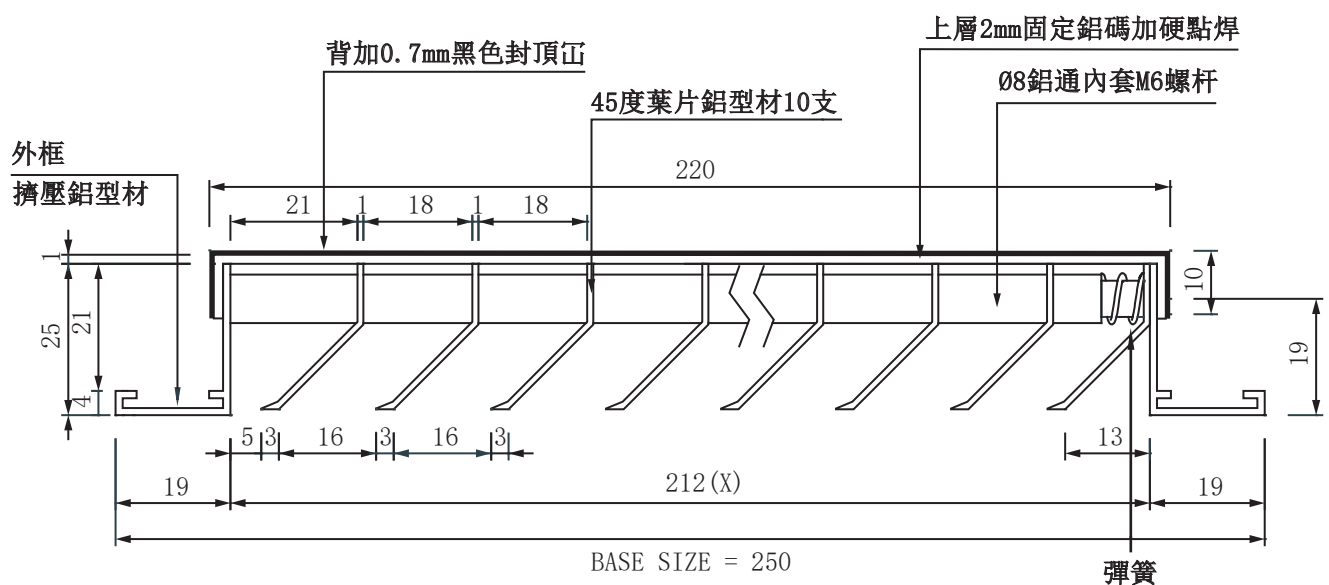

葉片數量公式 = $\frac{X}{19} - 1$

MODEL NO : ALB4-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開孔: 風咀面減20MM

CYCNIX® | **Air Louvers**
Grilles & Diffusers

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備(深圳)有限公司

類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC

☐ 透明包裝 出圖: C. W. CHEUNG

☐ 組裝出貨 校對:

配件: ☒ 黑印 ☐ 吼板 ☐ 威也

要求: 基本包裝要求

- ☐ 加配鋁質隔塵網
☐ 加配不銹鋼隔塵網
☐ 加配風量調節閥(OBD)

客戶編號:

訂單編號:

材料: ☒ 鋁

☐ 纖維

☐ 鋼

☐ 鐵

工程項目:

產品名稱: 鋁質線條咀(45度斜葉)

表面: ☐ 焗漆

☐ 噴粉

☐ 氟碳


☐ 絨面

產品規格: 6分邊 彈弓膽


色號:

☐ 木紋


--- 標示面見光 貨期:

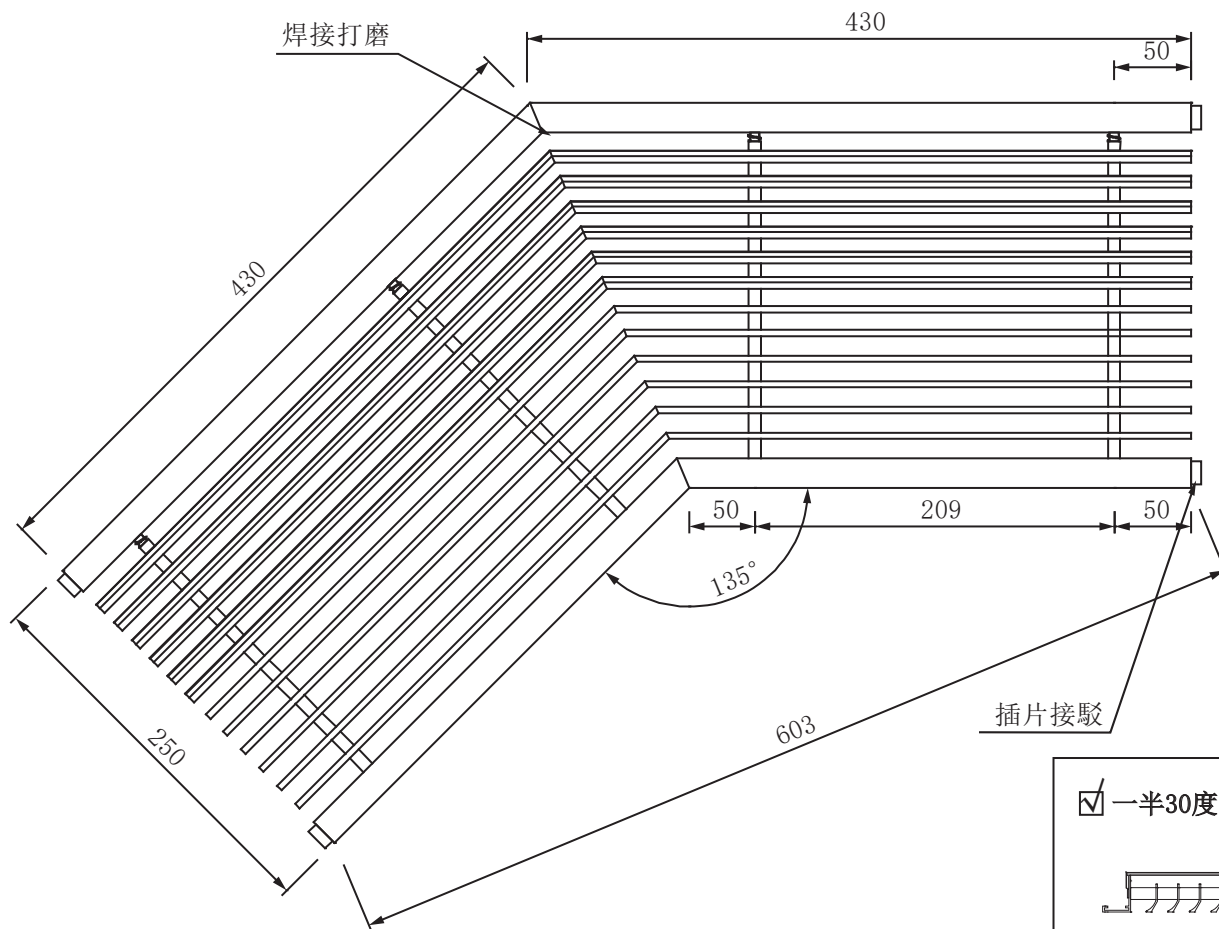

☒ 一半30度向外一半0度直吹



☐ 一半30度向內一半0度直吹

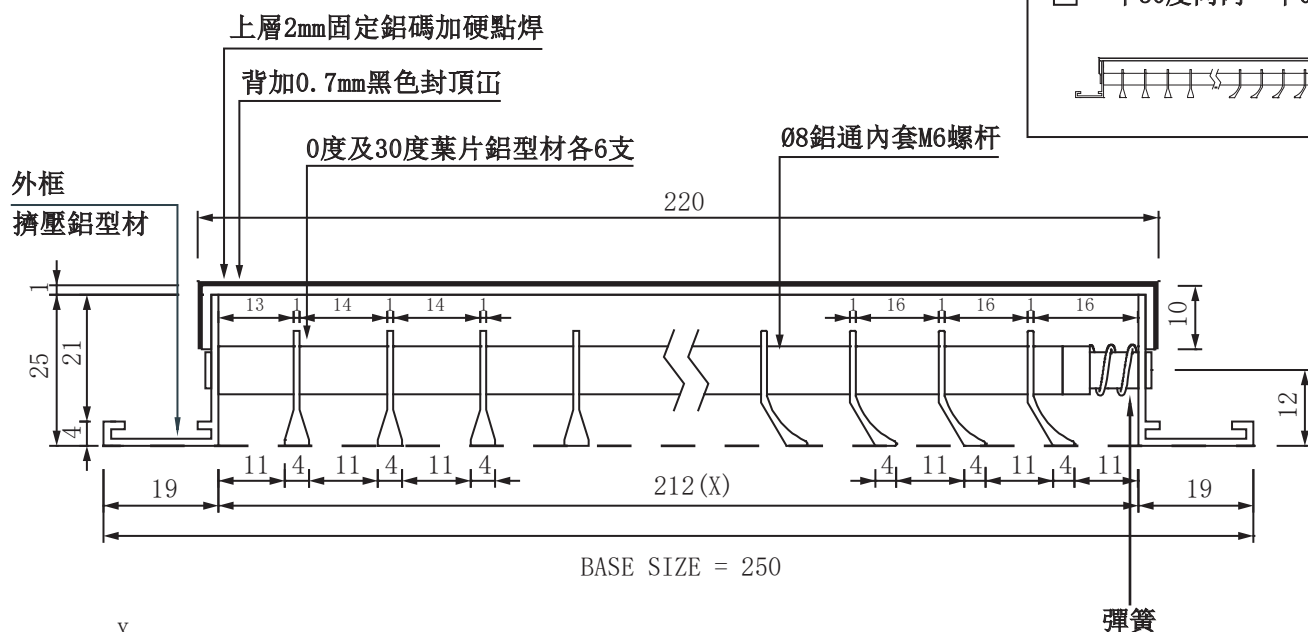

葉片數量公式 = $\frac{X}{15} - 1$

MODEL NO : ALD+LB1-R
ANSI/ASHRAE 70-2006 STANDARD "Method Of Testing The Performance Of Air Outlets And Air Inlets"

建議天花開窟：面尺寸減65MM

CYCNIX® | **Air Louvers**
Grilles & Diffusers

統達冷氣製品有限公司
統達通風設備(深圳)有限公司

類型: ☒ 常規 ☐ 特製 ☐ 激光 ☐ CNC

☐ 透明包裝 出圖: C. W. CHEUNG

☐ 組裝出貨 校對:

配件: ☒ 黑疋 ☐ 吼板 ☐ 威也

要求: 基本包裝要求

- ☐ 加配鋁質隔塵網
☐ 加配不銹鋼隔塵網
☐ 加配風量調節閥(OBD)

客戶編號:

訂單編號:

材料: ☒ 鋁 ☐ 纖維 ☐ 鋼 ☐ 鐵

工程項目:

產品名稱: 鋁質線條咀(0度+30度)

表面: ☐ 焗漆 ☐ 噴粉 ☐ 氟碳 ☐ 絨面

產品規格: 6分邊 彈弓膽

色號: ☐ 木紋

---標示面見光 貨期: